

OKEKITA
おけきた

すいどうだより

編集・発行：桶川北本水道企業団
北本市中丸6-83 TEL.048(591)2775
ホームページ <http://water-okekita.jp/>

No.135

篠津の桜堤

道路上の漏水はフリーダイヤル
ろーすい つーほー
0120-641-240

水道水でうがい手洗いを!!

給水人口 143,143 人 給水世帯 59,747 世帯
(平成28年 3月1日現在)




平成28年度予算のあらまし

水道企業団では、水道事業基本計画(水道事業ビジョン)の「市民から信頼されつづける水道」の基本方針に基づき、計画的・効率的な水道施設の更新を実施し、健全な事業運営を維持しつつ災害に強い水道施設を整備して『安心・安定給水の推進』に努めます。

資本的収支予算

みなさんに安定した給水を続けるために、施設の改良や配水管網の整備、国などから借入れたお金の返済に要する予算です。


収入 2億8,608万円
支出 14億9,866万円

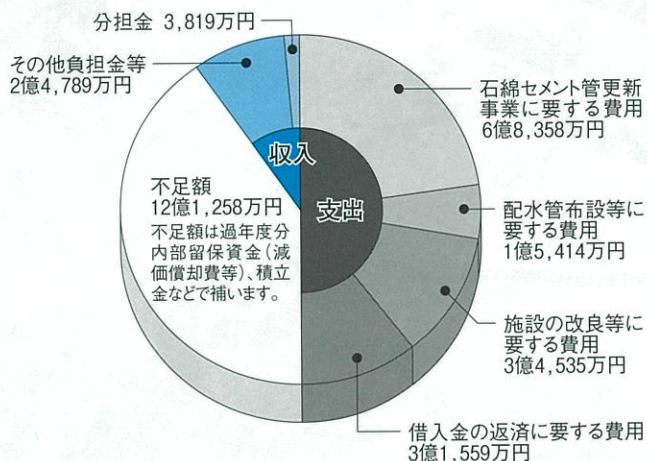

収益的収支予算

みなさんからお支払いいただいた水道料金を主な収入とし、水道水をみなさんのご家庭までお届けするための予算です。

収入 31億2,553万円
支出 26億9,619万円

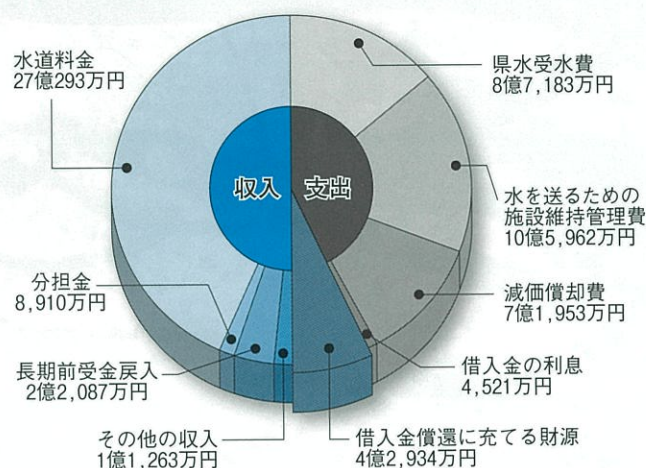

主な事業内容

安全な水道水の供給と安定給水の堅持

- ・老朽化した石綿セメント管の布設替を3.5kmおこないます。
- ・配水管を新たに0.8km布設します。
- ・健全な水資源の確保のため、県営水道から県水を購入します。
- ・水質検査、水質状況調査をおこないます。
- ・配水管の洗浄作業をおこないます。
- ・故障を未然に防ぐため、ろ過設備や配水ポンプの整備をおこないます。

非常時に万全な水道

- ・非常時に備え、非常用給水袋や補修材料等を購入します。
- ・非常時の出入口確保のため、用地を取得します。

次世代に継承できる水道システム

- ・漏水調査を実施し、適切な管路管理をおこないます。
- ・照明設備を蛍光灯からLED照明器具へと変更し、省エネルギー化を図ります。
- ・中央管理室の制御設備を更新し、安定した監視制御をおこないます。

将来を見通した効率的な事業運営

- ・浄配水場の管理業務や検針業務等を委託し、業務の合理化を図ります。
- ・企業会計システム及び給水台帳管理システムを更新します。
- ・漏水多発地区の配水支管を整備し、有収率の向上を図ります。
- ・水道料金のコンビニ収納をおこないます。

平成28年度業務の予定量

	区分	平成28年度予算	平成27年度予算	前年度予算との比較	増減比率
業務の予定量	給水件数	61,090件	61,170件	△ 80件	△ 0.13%
	給水人口	142,270人	142,960人	△ 690人	△ 0.48%
	年間配水量	16,168,400m ³	15,873,100m ³	295,300m ³	1.86%
	一日平均配水量	44,297m ³	43,369m ³	928m ³	2.14%
	年間有収水量	14,761,800m ³	14,444,500m ³	317,300m ³	2.20%
	有収率	91.3%	91.0%	0.3%	—

水道議会だより

平成28年第1回臨時会、平成28年第1回定例会がそれぞれ開催されました。

第1回臨時会

平成28年1月26日(火)

次の議案が原案のとおり可決及び同意されました。

● 桶川北本水道企業団個人情報保護条例の一部を改正する条例について

● 監査委員の選任につき同意を求めることについて

第1回定例会

平成28年2月16日(火)

次の議案がいずれも原案のとおり可決されました。

● 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について

● 平成27年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について

● 平成28年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算について

なお、議会議員及び監査委員は、次の方々です。

水道議会議員

桶川市選出	佐藤 正廣	島村美貴子	新島 光明	加藤 正志	保坂 輝雄
北本市選出	滝瀬 光一	北原 正勝	工藤日出夫	中村 洋子	島野 和夫

◎議長 ○副議長

議会運営委員

新島 光明	加藤 正志
北原 正勝	○中村 洋子

◎委員長 ○副委員長

監査委員

識見有者	岡田 忠
議会選出	島村美貴子

(敬称略)

指定給水装置工事事業者情報 ～水道工事ができます～

☆給水装置の新設、改造、修繕または撤去の水道工事は、指定給水装置工事事業者以外では施工できません。必ず水道企業団の指定給水装置工事事業者に水道工事を依頼してください。

指定給水装置工事事業者(新規指定)			
事業者名	代表者	所在地	電話番号
三菱電機システムサービス㈱	佐久目 誠記	上尾市春日1-40-2	048-778-3338
(株)アクアサービス	多田 健史	大阪府豊中市庄内栄町4-5-7	06-6335-1211
(株)矢口造園	矢口 光一	北本市古市場2-265	048-591-4593
(有)田中住設	田中 隆志	坂戸市関間4-1-5	049-281-0009
(株)くはら設備	工原 竜太	坂戸市塚越1203-1	049-280-8777

指定給水装置工事事業者(所在地等変更)			
事業者名	代表者	所在地	電話番号
(株)ライフサポート	田辺 功	東京都渋谷区渋谷2-1-12 東京セントラル宮益坂上7階	03-5778-4547
(株)ワイス・ウォーター	岩竹洋一郎	さいたま市見沼区大谷1285-1	048-878-8253
(株)清水建材工業	清水 茂明	桶川市西2-9-39	048-772-3111

指定給水装置工事事業者一覧表は、桶川北本水道企業団ホームページ(<http://water-okekita.jp/>)でご覧いただけます。
トップページ>業務案内>指定給水装置工事事業者一覧表

平成28年度水質検査計画を策定しました

水道企業団では、市民のみなさんに安心して水道水をご利用いただくために、法令等に基づいて水質検査計画を策定し、水質検査をおこないます。

平成28年度水質検査計画はホームページで全文を閲覧できます

水質検査では、次の検査をおこないます。

★毎日検査

水道法施行規則第15条第1項第1号の規定に基づき、各浄配水場（4か所）の出口より採水し、（色、にごり、消毒の残留効果等について）毎日検査をおこないます。

また、桶川・北本市内の13か所の給水栓においても、同様の検査をおこないます。

★水質基準項目の検査

各浄配水場の系統ごとに、水道法第4条に基づく水質基準に関する項目の一部または全部の検査を毎月おこないます。

水質基準は、健康に関連する項目（31項目）と、水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）に分けられます。

健康に関連する項目は、人が生涯にわたり飲み続けても健康に影響のない水準に基づき、安全性を十分考慮して基準が設定されています。そして、水道水が有すべき性状に関連する項目は、生活利用上（味、色、におい等）、または施設管理上（水道管の腐食防止等）障害がおこらないよう

に基準が設定されています。なお、水源等の原水についても年1回検査をおこないます。

★水質管理目標

設定項目の検査

厚生労働省は水質基準を補完する目的で水質管理目標設定項目を定めています。

各浄配水場の系統ごとに、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期すために年1回検査をおこないます。

★放射性物質の検査

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、特定の検査機関に依頼し放射性物質の検査をおこないます。

★水質検査の方法


水質検査は、水道企業団職員による教育・訓練を受けた者及び厚生労働大臣の登録を受けた者に委託しておこないます。

これらの検査が安全な水道水を支えているのじゃ



水道水の放射性物質について

水道企業団の水道水からは現在放射性物質は検出されていません。水道企業団の水は安全・安心です。



水道水の水質検査情報はホームページにて！

★ホームページ <http://water-okekita.jp/>

水質検査結果、水質検査計画等は トップページ＞水質情報
水道水の放射性物質の検査結果は トップページ＞水道水の放射性物質の検査結果について



引越しのご連絡はお早めに

毎年3月から4月は引越しが多いため業務が大変混雑します。水道の使用開始・中止をされる場合は、電話またはホームページからお早めにご連絡をお願いします。

連絡先

電話 048-591-2775(代表)

電話 048-591-4795(業務課)

ホームページ <http://water-okekita.jp/>

◆水道の使用を開始する場合

- ・住所 ・氏名 ・使用開始日 ・電話番号

※入居先で水道が使える状態でも、ご連絡ください。

必ず開始・中止の
連絡をしてね。



◆水道の使用を中止する場合

- ・水道番号【「水道ご使用量のお知らせ(検針票)」に記載されています】
- ・住所 ・氏名 ・使用中止日 ・電話番号 ・転居先の住所
- ・料金の清算方法 ①納入通知書
②口座振替
③現地清算(平日8:30~17:15)

※転居先が桶川市または北本市の給水区域内で、支払口座の変更がない場合は、口座振替が継続できますので、お申し出ください。

◆口座振替のお申し込み方法

- ・水道企業団指定の口座振替依頼書か各金融機関備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、取り扱い金融機関の窓口で手続きをおこなってください。その際、『預金通帳』と『お届け印』が必要になります。水道番号については、「水道ご使用量のお知らせ(検針票)」または「納入通知書」をご覧ください。ご不明の場合はお問い合わせください。
- ・口座振替日は検針月の翌月15日(休日の場合は翌営業日)となります。

取扱い金融機関(本支店)一覧表 (五十音順)

- | | |
|---------------|-----------|
| ・青木信用金庫 | ・足利銀行 |
| ・川口信用金庫 | ・埼玉縣信用金庫 |
| ・さいたま農業協同組合※ | ・埼玉りそな銀行 |
| ・大光銀行 | ・中央労働金庫 |
| ・東和銀行 | ・みずほ銀行 |
| ・三井住友銀行 | ・三井住友信託銀行 |
| ・三菱東京UFJ銀行 | ・武蔵野銀行 |
| ・ゆうちょ銀行(各郵便局) | ・りそな銀行 |

口座振替なら支払い忘れや、振込のために銀行等へ行く必要がなく、多忙な方にも便利です!




※平成28年4月1日よりあだち野農業協同組合は合併してさいたま農業協同組合になりました。

漏水調査を実施しています

毎日の生活に欠かすことのできない水は、水道管を通して送られていて、水道管のほとんどが地中に埋設されています。

水道管からわずかな漏水が発生した場合、漏水した水は地中へ流れてしまい、地表に現れることはありません。しかし、地中に流れた水は、道路や建築物、他の埋設物等に影響を及ぼし大きな事故につながる場合があります。このような地下漏水は目で見て発見することはできませんが、音聴棒や漏水探知器等を使用し、漏水音を探知することで発見することができます。

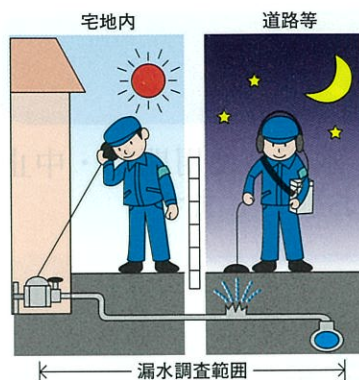

水道企業団では、漏水による事故の未然防止や貴重な資源を無駄にしないために、専門の業者による漏水調査を実施しています。

この調査は水道企業団が業務を委託した調査員がおこないます。調査員は水道企業団が発行する身分証明書を携帯

し、「桶川北本水道企業団」の腕章を付けています。

調査に伴い、みなさんの宅地等に立ち入り水道メーター付近まで調査をさせていただきます。漏水調査を的確かつ効率よくおこなうため、メーターボックスの上には植木鉢などを置かないようにしてください。何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

なお、この調査で調査員が浄水器の販売や給水管の清掃サービスなどの斡旋をおこなうことは一切ありません。不審に思われた方は水道企業団にお問い合わせください。

漏水調査について

調査方法

道路上：路面音聴調査
宅地内：止水栓音聴調査

調査予定期間

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

調査場所

桶川・北本市内全域

★問い合わせ

施設課 維持係
048・592・4916

漏水発見に

ご協力願います

晴れた日が続いているのに路上に水たまりや湧き水が発生した場合は、水道管からの漏水の可能性があります。水道企業団では漏水調査を実施していますが、突発的な漏水には市民のみなさんのご協力がぜひとも必要です。地表に漏水している場所を発見したら、土日祝日にかかわらず水道企業団までご連絡をお願いします。

◆フリーダイヤル


0120・641・240
(ろーすい つーほー)

スイテキマンの水道Q&A

Q1: 市販のペットボトル水よりも水道水の方が安いって聞いたけど本当?

A1: 本当だよ。実際に比較してみよう。

100円あたりでの水量比較

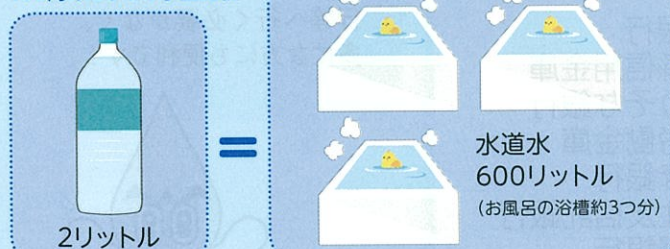

市販のペットボトル水2リットルの金額を100円とすると、水道水なら同じ100円で約300倍、つまり約600リットルのお水が購入できるよ。

※水道水の料金は水道メーターの口径が20mmで1か月間の使用水量が20mの場合(税込)を想定して計算しています。

Q2: 水道水はどのように飲まれているの?

A2: 下の表が水道週間でのアンケート結果だよ。今回回答してくれた人たちの中では冷やしたり沸かしたりして飲んでいる人が一番多かったんだ。※180人回答 複数回答有

そのまま飲んでいる	82人
冷やしたり沸かしたりして飲んでいる	99人
家庭用浄水器等を通して飲んでいる	46人
お茶・コーヒー等にして飲んでいる	72人
その他、水道水は飲まない等	12人

水道水は
安くて
安全なんだ!

