

OKEKITA
おけきた

すいどうだより

編集・発行：桶川北本水道企業団

北本市中丸6-83 TEL.048(591)2775

ホームページ <http://water-okekita.jp/>

No.122



浦山ダム



道路上の漏水はフリーダイヤル
ろーすい つーほー

0120-641-240

風邪の感染予防に水道水でうがい手洗いを!!

給水人口 144,984 人

給水世帯 58,239 世帯
(平成 24 年 11 月 1 日現在)

平成23年度決算のあらまし

年間業務量

項目	区分	平成23年度	平成22年度	比較増減
給水世帯		58,436世帯	58,003世帯	433世帯
給水人口		145,449人	145,880人	-431人
年間配水量		16,123,640 m ³	16,179,329 m ³	-55,689 m ³
1日平均配水量		44,054 m ³	44,327 m ³	-273 m ³
年間有収水量		14,915,902 m ³	15,181,705 m ³	-265,803 m ³
有収率		92.5%	93.8%	-1.3%

主な事業概要


- ・ 建設工事は、口径 75mm から口径 350mm までの配水管を 1,794.3m 布設しました。また口径 500mm の送水管を 570.1m 布設しました。
- ・ 改良工事は、石綿セメント管更新事業として口径 75mm から 500mm までの配水管を 1,766.5m、口径 150mm から 200mm までの導水管を 597.1m 更新し、中央管理室の制御設備更新工事を実施しました。

収益的収支（税抜き）

収入 27 億 411 万円
支出 24 億 1,676 万円

みなさんにお支払いいただいた水道料金などの収入、安全にご家庭まで水をお届けするために要する費用の収支です。

収入は27億411万円、支出は24億1,676万円で、2億8,735万円の純利益となり、企業債償還金の財源として積み立てました。

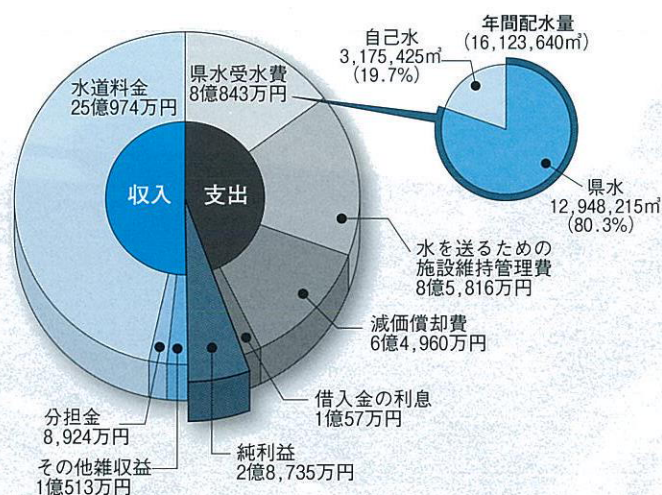


資本的収支（税込み）

収入 1 億 4,623 万円
支出 12 億 504 万円

国庫補助金などの収入、安定した水を送りつづけるために必要な施設の拡充や配水管布設工事に要する費用の収支です。

収入は1億4,623万円、支出は12億504万円で10億5,881万円の不足が生じ、不足額は積立金などで補てんしました。

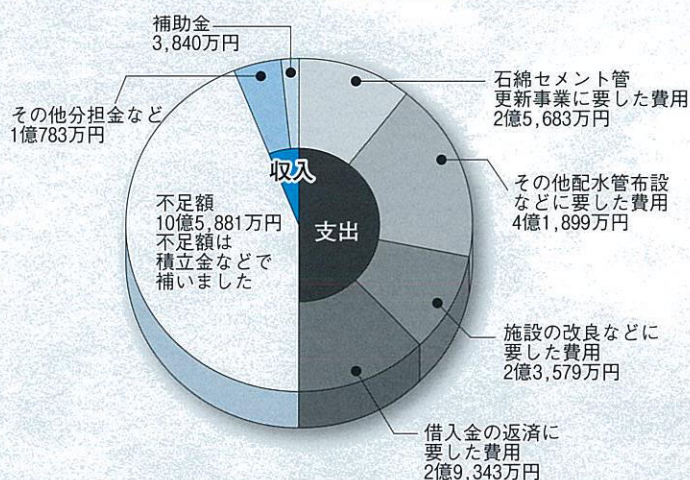

資金不足比率を公表します

特別会計の名称	資金不足比率(%)	経営健全化基準
桶川北本水道企業団 水道事業会計	— (資金不足比率なし)	20.0%

※資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合には、経営健全化計画を策定し経営の健全化に努めなければなりません。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき水道事業会計の資金不足比率を公表します。

水道企業団では、平成23年度の資金不足比率はありませんでした。詳しくはホームページにてご覧になれます。

収益的収支

収入	区分	予算額	収入額	収入率
営業	収益	2,862,379	1,392,206	48.6
給水	収益	2,652,201	1,318,938	49.7
受託工事	収益	35,503	7,047	19.8
分担金		98,607	47,503	48.2
公共下水道負担金		74,321	18,426	24.8
その他営業収益		1,747	292	16.7
営業外	収益	12,491	13,007	104.1
受取利息		2,489	1,089	43.8
他会計補助金		3,288	3,288	100.0
雑収		6,714	8,630	128.5
合	計	2,874,870	1,405,213	48.9

支出	区分	予算額	執行額	執行率
営業	費用	2,564,901	792,717	30.9
原水及び浄水	費	1,131,360	535,132	47.3
配水及び給水	費	279,224	100,935	36.1
受託工事	費	38,949	7,229	18.6
業務費		141,335	58,589	41.5
会議費		5,612	2,739	48.8
総会費		208,179	88,093	42.3
減価償却費		673,293	0	0.0
資産減耗費		86,949	0	0.0
営業外	費用	107,044	46,604	43.5
支払利息		91,019	46,283	50.8
消費税		12,907	0	0.0
雑支出		3,118	321	10.3
予備費		5,000	0	0.0
合	計	2,676,945	839,321	31.4

平成24年度上期

財政状況

資本的収支

収入	区分	予算額	収入額	収入率
関係市負担金		5,792	0	0.0
工事負担金		298,069	72,995	24.5
分		42,260	20,359	48.2
合	計	346,121	93,354	27.0

支出	区分	予算額	執行額	執行率
建設改良費		1,543,145	45,006	2.9
石綿びく管更新事業費		298,007	11,422	3.8
原浄水設備費		165,390	0	0.0
配水設備費		284,685	18,780	6.6
配水支管整備費		45,402	0	0.0
工事請負費		469,055	4,047	0.9
原浄水設備改良費		26,615	0	0.0
配水設備改良費		203,379	0	0.0
事務費		44,584	9,333	20.9
営業設備費		6,028	1,424	23.6
企業債償還金		304,176	150,716	49.5
合	計	1,847,321	195,722	10.6

予算額には前年度繰越額含む

水道議会だより

平成24年第2回定例会が8月28日(火)に開催され、次の議案が原案のとおり可決、認定及び同意されました。

○平成23年度桶川北本水道企業団水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について

○監査委員の選任につき同意を求めることについて
監査委員に岡田氏
水道議会の同意を得て監査委員に岡田忠氏が選任されました。

表彰式が行われました

平成24年10月17日(水)、企業団表彰規程に基づき次の方々が表彰されました。
議会議員在職5年以上

伊藤 堅治
工藤 日出夫
中村 洋子
(敬称略 五十音順)

水道工事ができます

新たに次の事業者を指定給水装置工事業者に指定しましたので、お知らせします。なお、給水装置の新設・改造・修繕または撤去

の水道工事は、指定給水装置工事業者以外では施工できません。必ず水道企業団の指定給水装置工事業者に水道工事を依頼してください。

【有平設備】

所在地 比企郡滑川町
代表者 平 志伸
伊古158-1
0493(57)1157

【加藤建設工業(株)】

所在地 北本市北本3-65
代表者 加藤 栄
048(591)3515


耐震診断を行いました



加納配水場管理棟

水道企業団では、加納配

水場の管理棟の耐震診断を行いました。この耐震診断の結果、耐震基準に適合していることが確認できました。市民のみなさんに水を安定してお届けするため、今後も基本計画に基づき施設の耐震化を進め、災害に強い水道施設の整備に努めていきます。

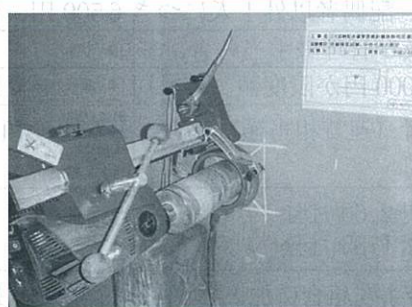

壁面の抜き取り状況

年末年始の業務について

12月29日(土)～1月3日(木)は年末年始の休業となります。年末は、業務が大変複雑しますので水道料金のお支払い、水道の使用開始・中止のご連絡はお早めになさってください。

なお、漏水修理などの緊急の受付は年末年始も平常どおり行っております。

人事行政の運営状況をお知らせします

桶川北本水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、企業団職員の任免や給与、勤務条件などを公表するものです。なお、詳しくはホームページでご覧になれます。

1 職員の任免及び職員数に関する状況

- (1)職員の採用の状況 平成 24 年度は、新規採用職員はいません。
 (2)再任用の状況 平成 24 年度は、再任用短時間勤務職員は 4 人です。
 (3)職員別任用の状況 平成 24 年 4 月 1 日における課長補佐級以上の者は 18 人で、昇格者は次のとおりです。

職 位	事務局長級	次長級	課長級	課長補佐級	計
昇 格	0	0	2	2	4

- (4)職員の退職の状況 平成 23 年度は、2 名が退職しました。

- (5)職 員 数 の 状 況 (各年度 4 月 1 日現在)

職 員 数	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
	46 人	43 人	41 人	42 人	40 人

2 公営企業職員の給与の状況

水道事業

- (1)職員給与の状況

ア 決算

区 分	総費用 (A)	純損益又は 実質収支	職員給与費 (B)	総費用に占める 職員給与費比率 (B/A)	(参考) 22 年度の 職員給与費比率
平成 23 年度	3,580,427 千円	287,346 千円	267,019 千円	7.5%	7.7%

区 分	職員数 (A)	給 与 費				1 人当り 給与費 (B/A)
		給 料	職員手当	期末・勤勉手当	計 (B)	
平成 23 年度	42 人	170,761 千円	23,879 千円	63,496 千円	258,136 千円	6,146 千円

(注) 1 職員手当は、退職手当は含みません。 2 職員数は、平成 24 年 3 月 31 日現在の人数です

イ 職員の平均年齢及び平均給料月額状況 (平成 24 年 4 月 1 日現在)

平均年齢	平均給料月額
44.1 歳	339,531 円

(2)職員の級別職員数の状況

(平成 24 年 4 月 1 日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	計
標準的な 職務内容	主事補	主事	主任	係長	課長補佐	課長	次長	事務局長	
職 員 数	2 人	8 人	8 人	4 人	11 人	4 人	2 人	1 人	40 人
構 成 比	5.0%	20.0%	20.0%	10.0%	27.5%	10.0%	5.0%	2.5%	100%

(3)職員手当の状況

(平成 24 年 4 月 1 日現在)

区 分	内 容
扶養手当	配偶者 13,000 円、配偶者以外 1 人につき 6,500 円、満 16 歳～満 22 歳までの子 5,000 円加算
地域手当	給料、扶養手当及び管理職手当の合計額の 3%
住居手当	借家等居住者 27,000 円が限度額、持家居住者 4,500 円
通勤手当	交通機関等利用者 (運賃相当額) 55,000 円が限度額、自動車等利用者 (使用距離に応じた額) 24,500 円が限度額
期末手当 勤勉手当	期末手当 年間 2.60 月分 勤勉手当 年間 1.35 月分
退職手当	埼玉県市町村総合事務組合に加入し、平成 23 年度の支給率 (最高支給限度額) 自己都合 59.28 月、定年 59.28 月

(4)特別職の報酬等の状況

(平成 24 年 4 月 1 日現在)

月 額	期 末 手 当
企業長 24,800 円、副企業長 21,200 円	6 月期 1.90 月・12 月期 2.05 月 (年 3.95 月)
議長 25,000 円、副議長 24,000 円 議運委員長 23,000 円、議員 22,000 円	6 月期 1.90 月・12 月期 2.05 月 (年 3.95 月)

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間の状況 1 週間の勤務時間 38 時間 45 分

勤務時間の割り振り

始業	終業	休憩時間	週休日
8 : 30	17 : 15	60 分	土・日曜日

(2)年次有給休暇の取得状況 平成 23 年度の年次有給休暇の平均取得日数は 11.8 日となっており、平成 22 年度 (11.1 日) と比較して 0.7 日増加しています。

(3)育児休業等の取得状況 平成 23 年度に取得した職員はいませんでした。

(4)時 間 外 勤 務 の 状 況 平成 23 年度の職員の月当たり平均時間外勤務時間は、1.3 時間 (平成 22 年度は 2.5 時間) となっています。

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況 平成 23 年度に分限処分を受けた職員はいません。

(2)懲戒処分の状況 平成 23 年度に懲戒処分を受けた職員はいません。

5 職員の服務の状況

(1)職務専念義務免除の状況 平成 23 年度の承認件数は夏季厚生計画等の延べ 351 日でした。

(2)営利企業等従事の許可状況 平成 23 年度に許可を受けた職員はいません。

6 職員の研修の状況

平成 23 年度は 28 コース、延べ参加人員は 130 人です。

7 職員の福祉及び利益保護の状況

福利厚生制度に係る企業団の負担の状況

(1)共 済 組 合 へ の 負 担 金 平成 23 年度は 53,867 千円支出しました。

(2)定期健康診断の実施状況 平成 23 年度は 469 千円支出 (46 人受診) しました。

水道水の放射性物質の検査について

問い合わせ 浄水課水質係 048-591-2775(代)

水道企業団が定期的に行っている水道水の放射性物質の検査結果をお知らせします。

桶川北本水道企業団の水道水は安心・安全です

☆ 8 月 6 日以後の検査結果

測定単位Bq (ベクレル) / Kg (キログラム)

採水日	中丸浄水場 (井戸水)		川田谷浄水場		加納配水場	
	放射性セシウム		放射性セシウム		放射性セシウム	
	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137
8月6日	不検出	不検出	—	—	不検出	不検出
9月11日	—	—	不検出	不検出	—	—
10月10日	不検出	不検出	—	—	不検出	不検出
11月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—

※平成24年4月1日から国の指標に基づき以下の新基準値を適用しています。

放射性セシウム (セシウム134及びセシウム137の合計) 飲料水: 10ベクレル/キログラム

※不検出とは測定条件によって変わる検出限界値より低い濃度であるため、検出されなかったという意味です。

なお、検出限界値は1ベクレル/キログラム以下です。

埼玉県ではホームページで大久保・行田浄水場等の検査結果を公表しています。

以下のホームページの情報も参考にしてください。

☆水道企業団ホームページ <http://water-okekita.jp/>

☆埼玉県営水道における放射性物質検出結果についてのホームページ

<http://www.pref.saitama.lg.jp/page/housyasei-sokuteikekka.html>


水道管の冬じたくは万全ですか？

立冬も過ぎ、朝晩の寒さが一段と厳しい季節となりました。

気温が-4度以下（風あたりの強いところでは-1度〜-2度以下）になると水道管が凍結したり破損しやすくなります。こうした事故を未然に防ぐため、水道管や水道メーターにも防寒対策をしましょう！


凍結しやすい水道管

- ◎北側にあり、日の当たらない所や、風あたりの強い場所にあるもの
- ◎水道管が露出しているもの
- ◎屋外にあり、特に2階などへ配管しているもの

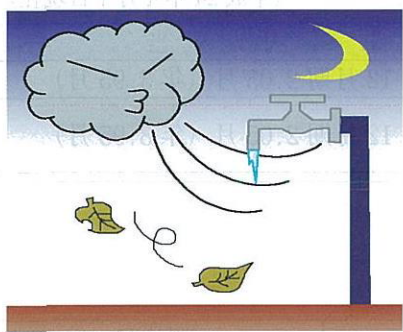

防寒の方法

水道管や蛇口に布や市販の保温材などを巻いて保温し、その上からビニールテープなどを巻き付けて保温材が濡れないようにします。

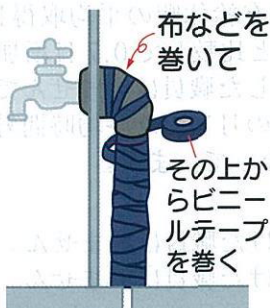

また、メーターボックスの中には、新聞紙や毛布などを入れ保温してください。



古い布や新聞紙をビニール袋に詰めて入れる

凍って水が出ないときは

自然にとけるのを待つか、タオルなどの布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけてゆっくりとけるのを待ちます。

なお、熱湯をかけますと、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください。



破裂したときは

メーターボックス内のメーターバルブを閉めて水を止めてください。

バルブが付いていない場合は破裂した部分に布かテープなどをしっかりと巻いて、応急処置をしてください。その後、ご自宅の水道工事をした指定給水装



置工事事業者请直接修理を依頼してください。水道企業団では修理は行っていない。施工業者が不明な場合は、水道企業団までお問い合わせください。

問い合わせ 業務課 業務係
048-591-4795

親子水道教室が開催されました

すいどうだより120号で募集しました夏休み親子水道教室が8月2日(木)に開催されました。当日は16組40名が参加し、秩父市にある「浦山ダム」の施設見学等を行いました。参加者のみなさんは、担当者の説明に熱心に耳を傾け



ていました。参加者のみなさん、暑い中おつかれさまでした。

指名参加願いの受付について

- ◆資料配布 平成25年1月7日から
※ホームページからダウンロードできます。
- ◆受付期間 平成25年1月21日(月)から
平成25年2月12日(火)まで
- ◆受付時間 午前9時から午後4時まで
※上記の資料配布及び受付は、土・日及び平日の正午から午後1時までを除きます。
- ◆対象業務 建設工事
設計測量コンサルタント
業務委託
物品
- ◆提出先及び問い合わせ 総務課 庶務係
048-591-2775