

OKEKITA
おけきた

すいどうだより

編集・発行：桶川北本水道企業団
北本市中丸6-83 TEL.048(591)2775
ホームページ <http://water-okekita.jp/>

No.126

上下水道料金のお支払いは便利な口座振替で

給水人口 144,374 人 給水世帯 58,682 世帯
(平成25年11月1日現在)

道路上の漏水はフリーダイヤル
ろーすい つーほー
0120-641-240

北本自然観察公園



風邪やインフルエンザの
感染予防に

水道水でうがい手洗いを!!

平成24年度決算のあらまし

年間業務量

項目	区分	平成24年度	平成23年度	比較増減
給水世帯		58,352世帯	58,436世帯	-84世帯
給水人口		144,627人	145,449人	-822人
年間配水量		15,789,365 m ³	16,123,640 m ³	-334,275 m ³
1日平均配水量		43,259 m ³	44,054 m ³	-795 m ³
年間有収水量		14,822,727 m ³	14,915,902 m ³	-93,175 m ³
有収率		93.9%	92.5%	1.4%

主な事業概要


- ・ 建設工事は、口径 75mm から口径 150mm までの配水管を 1,784.1m、口径 500mm の送水管を 64.9m 布設し、第 9 号取水井水源移設工事を実施しました。
- ・ 改良工事は、石綿セメント管更新事業として口径 75mm から 500mm までの配水管を 1,592.6m 更新しました。

収益的収支(税抜き)

収入 27億2,401万円
支出 24億2,201万円

みなさんにお支払いいただいた水道料金などの収入、安全にご家庭まで水をお届けするために要する費用の収支です。

収入は27億2,401万円、支出は24億2,201万円で、3億200万円の純利益となり、企業債償還金の財源として積み立てました。

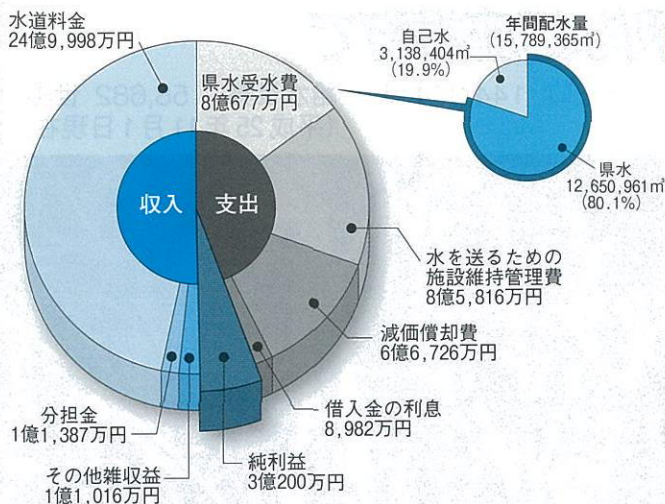


資本的収支(税込み)

収入 2億9,071万円
支出 10億9,127万円

分担金などの収入、安定した水を送りつづけるために必要な施設の拡充や配水管布設工事に要する費用の収支です。

収入は2億9,071万円、支出は10億9,127万円で8億56万円の不足が生じ、不足額は積立金などで補てんしました。

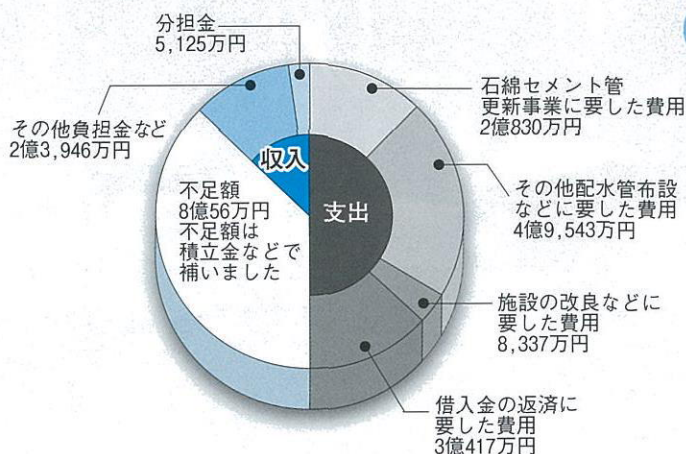

資金不足比率を公表します

特別会計の名称	資金不足比率(%)	経営健全化基準
桶川北本水道企業団 水道事業会計	— (資金不足比率なし)	20.0%

※資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合には、経営健全化計画を策定し経営の健全化に努めなければなりません。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき水道事業会計の資金不足比率を公表します。

水道企業団では、平成24年度の資金不足比率はありませんでした。詳しくはホームページにてご覧いただけます。

収益的収支

収入		(単位:千円、%)		
区分	予算額	収入額	収入率	
営業収益	2,836,319	1,428,189	50.4	
給水収益	2,634,412	1,338,782	50.8	
受託工事収益	39,598	11,525	29.1	
分担金	87,553	59,608	68.1	
公共下水道負担金	73,075	17,726	24.3	
その他営業収益	1,681	548	32.6	
営業外収益	10,316	9,012	87.4	
受取利息	1,872	713	38.1	
他会計補助	2,536	2,536	100.0	
雑収	5,908	5,763	97.5	
合計	2,846,635	1,437,201	50.5	

支出		(単位:千円、%)		
区分	予算額	執行額	執行率	
営業費用	2,544,284	785,466	30.9	
原水及び浄水費	1,150,412	538,193	46.8	
配水及び給水費	255,071	100,435	39.4	
受託工事費	36,589	8,882	24.3	
業務会議費	132,860	55,519	41.8	
総務係費	5,716	2,029	35.5	
減価償却費	189,885	80,408	42.3	
資産減耗費用	696,180	0	0.0	
営業外費用	77,571	0	0.0	
支払利息	115,198	40,772	35.4	
消費税	80,119	40,738	50.8	
雑支出	32,609	0	0.0	
予備費	2,470	34	1.4	
合計	5,000	0	0.0	
合計	2,664,482	826,238	31.0	

平成25年度上期 財政状況

資本的収支

収入		(単位:千円、%)		
区分	予算額	収入額	収入率	
関係市負担金	11,598	504	4.3	
工事負担金	284,227	167,856	59.1	
分担金	37,522	25,546	68.1	
合計	333,347	193,906	58.2	

支出		(単位:千円、%)		
区分	予算額	執行額	執行率	
建設改良費	1,324,224	222,030	16.8	
石綿セメント管更新事業費	291,039	10,091	3.5	
配水設備費	251,016	45,370	18.1	
配水管整備費	40,655	1,354	3.3	
工事請負費	376,894	139,482	37.0	
原浄水設備改良費	130,161	0	0.0	
配水設備改良費	173,055	8,243	4.8	
建物建築費	893	0	0.0	
建物築費	16,800	0	0.0	
事務費	32,801	14,715	44.9	
営業設備費	10,910	2,775	25.4	
企業債償還金	315,386	156,261	49.5	
合計	1,639,610	378,291	23.1	

予算額には前年度繰越額含む

水道議会だよりの

平成25年第2回定例会が8月27日(火)に開催され、次の議案が原案のとおり承認、可決及び認定されました。

○専決処分の承認を求めることについて(企業長等の報酬の臨時特例に関する条例の制定について)

○平成24年度桶川北本水道企業団水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について
○平成25年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について

表彰式が行われました

平成25年10月25日(金)、企業団表彰規程に基づき次の方が表彰されました。

佐藤 洋 (敬称略)
議会議員在職5年以上

年末年始の業務について

年末の業務は12月27日(金)までとなり、年始は1月6日(月)から業務開始となります。年末は、業務が大変混雑しますので水道料金のお支払い、水道の使用開始・中止のご連絡はお早めにすませましょう。なお、漏水修理などの緊急の受付は年末年始も平常どおり行っております。

圏央道及び上尾道路の整備 工事にあわせて耐震性水道管 を埋設しています

桶川・北本市内では圏央道及び上尾道路の整備工事が進められています。特に圏央道工事エリアでは、JR高崎線軌道下や旧中山道・国道17号の下を高速道路が通る掘削区間となり、現在大規模な掘削工事が行われています。また、インターチェンジが造られている桶川市加納・坂田地区でも道路の付替えなど、様々な整備工事が行われています。



工事施工状況写真

この道路整備区間には、川田谷浄水場と中丸浄水場を結ぶ連絡送水管や重要幹線となる配水管が多く埋設されています。工事が進むことで、道路の形状や周辺の地区が大きく変わるため、生活に欠かすことのできない水を送るための水道管布設替え工事が必要となります。

この水道管は、管と管との継ぎ目が伸縮し、地盤の変動に対し管路が鎖のように動いて抜けにくい構造になっています。工事期間中は、近隣住民の方々ははじめ多くの迷惑をおかけしますが、安定給水を維持するために欠かせない工事ですので、ご理解ご協力をお願いいたします。

水道企業団では、安定した給水体制を維持するために、道路整備工事にあわせて耐震性水道管(NS形ダクタイル鋳鉄管等)への布設替え工事を行っています。

問い合わせ
施設課 施設係
048-592-4916
(施設課)

人事行政の運営状況をお知らせします

桶川北本水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、企業団職員の任免や給与、勤務条件などを公表するものです。なお、詳しくはホームページでご覧になれます。

1 職員の任免及び職員数に関する状況

- (1)職員の採用の状況 平成 25 年度は、新規採用職員は 4 人です。
 (2)再任用の状況 平成 25 年度は、再任用短時間勤務職員は 4 人です。
 (3)職員別任用の状況 平成 25 年 4 月 1 日における課長補佐級以上の者は 17 人で、昇格者は次のとおりです。

職 位	事務局長級	次長級	課長級	課長補佐級	計
昇 格	1	0	0	1	2

(4)職員の退職の状況 平成 24 年度は 4 名が退職しました。

(5)職員数の状況 (各年度 4 月 1 日現在)

職 員 数	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度
	43 人	41 人	42 人	40 人	40 人

2 公営企業職員の給与の状況

水道事業

(1)職員給与の状況

ア 決算

区 分	総費用 (A)	純損益又は 実質収支	職員給与費 (B)	総費用に占める 職員給与費比率 (B/A)	(参考) 23 年度の 職員給与費比率
平成 24 年度	3,477,622 千円	302,006 千円	253,861 千円	7.3%	7.5%

区 分	職員数 (A)	給 与 費				1 人当り 給与費 (B/A)
		給 料	職員手当	期末・勤勉手当	計 (B)	
平成 24 年度	39 人	160,064 千円	24,209 千円	60,708 千円	244,981 千円	6,282 千円

(注) 1 職員手当は、退職手当は含みません。 2 職員数は、平成 25 年 3 月 31 日現在の人数です。

イ 職員の平均年齢及び平均給料月額の状況 (平成 25 年 4 月 1 日現在)

平均年齢	平均給料月額
42.7 歳	325,729 円

(2)職員の級別職員数の状況

(平成 25 年 4 月 1 日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	計
標準的な 職務内容	主事補	主事	主任	係長	課長補佐	課長	次長	事務局長	
職 員 数	4 人	9 人	6 人	4 人	11 人	4 人	1 人	1 人	40 人
構 成 比	10.0%	22.5%	15.0%	10.0%	27.5%	10.0%	2.5%	2.5%	100%

(3)職員手当の状況

(平成 25 年 4 月 1 日現在)

区 分	内 容
扶養手当	配偶者 13,000 円、配偶者以外 1 人につき 6,500 円、満 16 歳～満 22 歳までの子 5,000 円加算
地域手当	給料、扶養手当及び管理職手当の合計額の 3%
住居手当	借家等居住者 27,000 円が限度額、持家居住者 4,500 円
通勤手当	交通機関等利用者 (運賃相当額) 55,000 円が限度額、自動車等利用者 (使用距離に応じた額) 24,500 円が限度額
期末手当 勤勉手当	期末手当 年間 2.60 月分 勤勉手当 年間 1.35 月分
退職手当	埼玉県市町村総合事務組合に加入し、平成 24 年度の支給率 (最高支給限度額) 自己都合 59.28 月、定年 59.28 月

(4)特別職の報酬等の状況

(平成25年4月1日現在)

月 額	期 末 手 当
企業長 24,800 円、副企業長 21,200 円	6 月期 1.90 月・12 月期 2.05 月 (年 3.95 月)
議長 25,000 円、副議長 24,000 円 議運委員長 23,000 円、議員 22,000 円	6 月期 1.90 月・12 月期 2.05 月 (年 3.95 月)

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間の状況 1 週間の勤務時間 38 時間 45 分
勤務時間の割り振り

始業	終業	休憩時間	週休日
8 : 30	17 : 15	60 分	土・日曜日

(2)年次有給休暇の取得状況 平成24年度の年次有給休暇の平均取得日数は10.4日となっており、平成23年度(11.8日)と比較して1.4日減少しています。

(3)育児休業等の取得状況 平成24年度に取得した職員はいませんでした。

(4)時間外勤務の状況 平成24年度の職員の月当たり平均時間外勤務時間は、0.9時間(平成23年度は1.3時間)となっています。

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況 平成24年度に分限処分を受けた職員はいません。

(2)懲戒処分の状況 平成24年度に懲戒処分を受けた職員はいません。

5 職員のサービスの状況

(1)職務専念義務免除の状況 平成24年度の承認件数は厚生計画等の延べ49日でした。

(2)営利企業等従事の許可状況 平成24年度に許可を受けた職員は2人です。

6 職員の研修の状況

平成24年度は28コース、延べ参加人員は90人です。

7 職員の福祉及び利益保護の状況

福利厚生制度に係る企業団の負担の状況

(1)共済組合への負担金 平成24年度は51,132千円支出しました。

(2)定期健康診断の実施状況 平成24年度は367千円支出(39人受診)しました。

水道水の放射性物質の検査について

水道企業団が定期的に行っている水道水の放射性物質の検査結果をお知らせします。

桶川北本水道企業団の水道水は安全・安心です

平成25年8月1日以後の検査結果

測定単位Bq(ベクレル)/Kg(キログラム)

採水日	中丸浄水場(井戸水)		川田谷浄水場		加納配水場	
	放射性セシウム		放射性セシウム		放射性セシウム	
	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137
平成25年8月1日	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出
平成25年9月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-
平成25年10月9日	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出
平成25年11月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-

※国の指針に基づき以下の基準値を適用しています。

放射性セシウム 飲料水:10ベクレル/キログラム(セシウム134及びセシウム137の合計値)

※不検出とは、測定条件によって変わる検出限界値より低い濃度であるため検出されなかったという意味です。

なお検出限界値は1ベクレル/キログラム以下です。

埼玉県ではホームページにて水道企業団で受水している大久保・行田両浄水場の検査結果を公表しています。以下のホームページの情報も参考にしてください。

☆水道企業団ホームページ <http://water-okekita.jp/>

☆埼玉県営水道における放射性物質検出結果についてのホームページ

<http://www.pref.saitama.lg.jp/page/housyasei-sokuteikekka.html>


問い合わせ 浄水課水質係 048-591-2775(代)

水道管の冬じたくは万全ですか？

立冬も過ぎ、朝晩の寒さが一段と厳しい季節となりました。気温が-4度以下(風あたりの強いところでは-1度〜-2度以下)になると水道管が凍結したり破損しやすくなります。こうした事故を未然に防ぐため、水道管や水道メーターにも防寒対策をしましょう！


凍結しやすい水道管

- ◎北側にあり、日の当たらない所や、風あたりの強い場所にあるもの
- ◎水道管が露出しているもの
- ◎屋外にあり、特に2階などへ配管しているもの

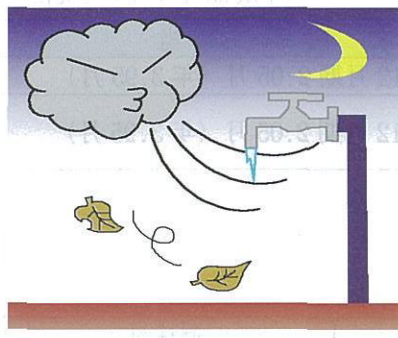

防寒の方法

水道管や蛇口に布や市販の保温材などを巻いて保温し、その上からビニールテープなどを巻き付けて保温材が濡れないようにします。

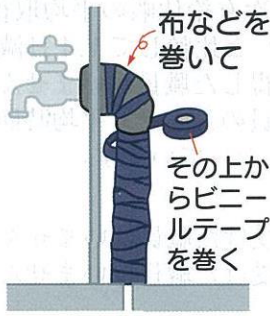

また、メーターボックスの中には、新聞紙や毛布などを入れ保温してください。

凍って水が出ないときは

自然にとけるのを待つか、タオルなどの布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけてゆつくりとけるのを待ちます。

なお、熱湯をかけますと、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください。



破裂したときは

メーターボックス内のメーターバルブを閉めて水を止めてください。バルブが付いていない場合は破裂した部分に布かテープなどをしっかり巻いて、応急処置をしてください。



その後、ご自宅の水道工事をした指定給水装置工事業者に直接修理を依頼してください。水道企業団では修理は行っておりません。施工業者が不明な場合は、業務課・業務係までお問い合わせください。

問い合わせ
048-591-4795
(業務課)

新規指定給水装置工事事業者一覧			
事業者名	代表者	所在地	電話番号
(株)ベストワーク	黒川 光雄	春日部市上蛭田 393-15	048-793-2200
(有)ラピスト	福田 悦男	加須市道地 1205-1	0480-73-7277
ティー・エー・ジー	田口 友和	熊谷市石原 113-7	048-526-6706
平井管工(株)	平井 英良	さいたま市岩槻区上野 4-5-21	048-795-0620
(有)旭工舎	猪瀬 直樹	さいたま市岩槻区大字徳力 346	048-793-3055
(有)アイル設備工業	嶋田 智弘	坂戸市大字塚越 237-13	049-282-4294

★水道工事が出来ず
新たに次の事業者を指定給水装置工事事業者に指定しましたので、お知らせします。

指定給水装置工事事業者情報



浦山ダムにて

親子水道教室
が開催されました
すいどうだより124号で募集しました夏休み親子水道教室が8月1日(木)に開催されました。
当日は16組40名が参加し、秩父市にある「浦山ダム」の施設見学等を行いました。参加者のみなさんは、担当者の説明に熱心に耳を傾けながら水の大切さを学ばれていました。参加者のみなさん、暑い中おつかれさまでした。