

OKEKITA
おけきた

すいどうだより

編集・発行：桶川北本水道企業団
北本市中丸6-83 TEL.048(591)2775
ホームページ <http://water-okekita.jp/>

No.143

平成30年 4月号



道路上の漏水はフリーダイヤル
ろーすい つーほー
0120-641-240

北本市子ども公園



水道水でうがい手洗いを!!

給水人口 142,232 人 給水世帯 60,798 世帯
(平成30年3月1日現在)


平成30年度予算のあらまし

水道企業団では、水道事業基本計画（水道事業ビジョン）の「市民から信頼されつづける水道」の基本方針に基づき、計画的・効率的な水道施設の更新を実施し、健全な事業運営を維持しつつ災害に強い水道施設を整備して『安全』で『強靭』な水道の『持続』を目指します。

資本的収支予算

みなさんに安定した給水を続けるために、施設の更新や配水管網の整備、国などから借り入れたお金の返済に要する予算です。


〔収入 1億 203万円
支出 14億 3,992万円〕

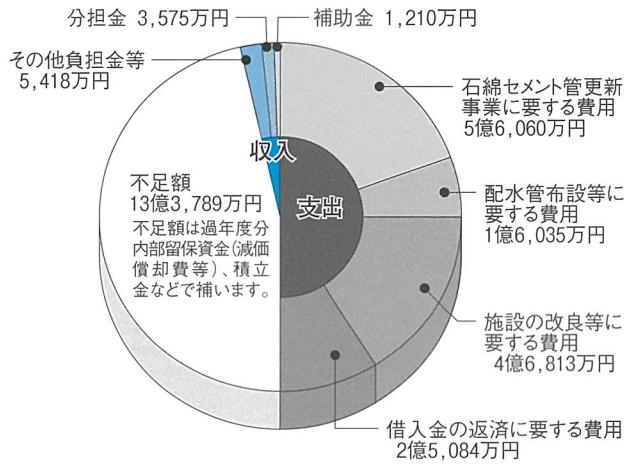

収益的収支予算

みなさまからお支払いいただいた水道料金を主な収入とし、水道水をみなさんのご家庭までお届けするための予算です。

〔収入 30億 7,501万円
支出 27億 846万円〕

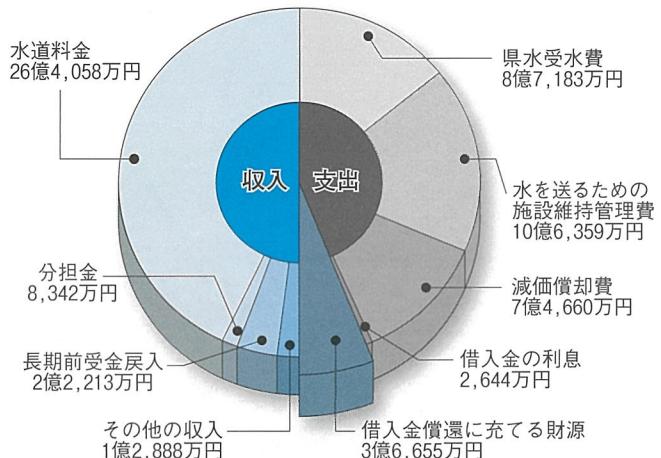

主な事業内容

安全供給できる水道

- 健全な水資源の確保のため、県営水道から県水を購入します。
- 水質検査、水質状況調査をおこないます。
- 配水管の洗浄作業をおこないます。

効率的な事業運営と持続できる水道

- 漏水調査を実施し、適切な管路管理をおこないます。
- 空調設備を更新し、省エネルギー化を図ります。
- 浄配水場の管理業務や水道料金徴収業務等を委託し、業務の合理化を図ります。
- 漏水多発地区の配水支管を整備し、有効率の向上を図ります。
- 企業会計システム及び水道料金システムに対し、元号変更対応のためのシステム改修をおこないます。
- 水道料金のコンビニ収納をおこないます。

非常時にも強靭な水道

- 老朽化した石綿セメント管の布設替えを2.8kmおこないます。
- 配水管を新たに1.0km布設します。
- 川田谷浄水場の蓄電池の更新をおこないます。
- 非常に備え、災害対策用資材や補修材料等を購入します。
- 災害時に備え、中丸浄水場に新たな出入口を築造します。

平成30年度業務の予定量

| 業務の予定量 | 区分 | 平成30年度予算 | 平成29年度予算 | 前年度予算との比較 | 増減比率 |
|---------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|
| | 給水件数 | 62,260件 | 61,520件 | 740件 | 1.20% |
| 給水人口 | 141,680人 | 142,270人 | △590人 | △0.41% | |
| 年間配水量 | 15,667,300m³ | 16,002,500m³ | △335,200m³ | △2.09% | |
| 一日平均配水量 | 42,924m³ | 43,842m³ | △918m³ | △2.09% | |
| 年間有収水量 | 14,451,100m³ | 14,610,300m³ | △159,200m³ | △1.09% | |
| 有収率 | 92.2% | 91.3% | 0.9% | — | |

水道議会だより

平成30年第1回臨時会、平成30年第1回定例会がそれぞれ開催されました。

第1回臨時会
平成30年1月25日(木)

おり可決及び同意されました。次の議案がいずれも原案のとおり可決及び同意されました。

●桶川北本水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について

●桶川北本水道企業団特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について

監査委員の選任につき同意を求めるについて

次の議案がいずれも原案のとおり可決されました。

●桶川北本水道企業団個人情報保護条例等の一部を改正する条例について

●埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の規約変更について

●埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について

| 岡田 忠 | 識見有者 | 監査委員 | 議会運営委員 |
|-------|------|-------|------------|
| 島村美貴子 | 議会選出 | (敬称略) | ○委員長 ○副委員長 |

第1回定例会
平成30年2月22日(木)

監査委員の選任につき同意を求めるについて

次の議案がいずれも原案のとおり可決されました。

●桶川北本水道企業団個人情報保護条例等の一部を改正する条例について

●埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の規約変更について

| 佐藤 洋 | 星野 充生 | 島村美貴子 | 相馬 正人 | 星野 充生 | 桶川市選出 | 水道議会議員 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------|
| ○相馬 正人 | ○三宮 幸雄 | ○保坂 輝雄 | ○工藤日出夫 | ○中村 洋子 | 北本市選出 | ●平成29年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算について（第1号）について |

なお、議会議員及び監査委員は、次の方々です。

●平成29年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算について（第1号）について

指定給水装置工事事業者情報 ~水道工事ができます~

☆給水装置の新設、改造、修繕または撤去の水道工事は、指定給水装置工事事業者以外では施工できません。必ず水道企業団の指定給水装置工事事業者に水道工事を依頼してください。

| 指定給水装置工事事業者(新規指定) | | | |
|-------------------|-------|----------------------|---------------|
| 事業者名 | 代表者 | 所在地 | 電話番号 |
| (有)JWSマルタカ | 古田 正広 | 川口市上青木1-21-12 | 048-250-6780 |
| 株式会社水設備 | 森田 正史 | 川越市鯨井新田45-2 グランヴィル4F | 049-298-6130 |
| 株式会社空衛設備 | 古谷 哲一 | 南埼玉郡宮代町東331-6 | 0480-37-3317 |
| 株式会社たべい | 田部井 荘 | 深谷市萱場759-3 | 048-571-0466 |
| 株式会社こもだ設備 | 小茂田年男 | 北本市石戸6-60 | 048-514-0918 |
| 株式会社ワントロード | 羽鳥 裕之 | さいたま市大宮区吉敷町1-73 3階 | 048-797-8925 |
| 株式会社エコアシスト | 斎木 絵里 | 川越市大仙波954-1 LM川越604号 | 090-2633-0609 |

| 指定給水装置工事事業者(所在地等変更) | | | |
|---------------------|-------|------------|--------------|
| 事業者名 | 代表者 | 所在地 | 電話番号 |
| (有)シンセイ | 須藤 真平 | 鴻巣市宮前38-20 | 048-598-4134 |
| (有)高橋住設 | 高橋 善吉 | 上尾市川215-14 | 048-727-1520 |

指定給水装置工事事業者一覧表は、水道企業団ホームページ(<http://water-okekita.jp/>)でご覧いただけます。
トップページ>指定給水装置工事事業者>指定給水装置工事事業者一覧表

平成30年度水質検査計画を策定しました

水道企業団では、市民のみなさんに安心して水道水をご利用いただくために、法令等に基づいて水質検査計画を策定し、水質検査をおこないます。

平成30年度水質検査計画はホームページで全文を閲覧できます

水質検査では、次の検査をおこないます。
水質検査では、次の検査をおこないます。

☆毎日検査

水道法施行規則第15条第1項第1号の規定に基づき、各

浄配水場（4か所）の出口より採水し、（色、にごり、消毒の残留効果等について）毎日検査をおこないます。

また、桶川・北本市内の13か所の給水栓においても、同様の検査をおこないます。

☆水質基準項目の検査

各浄配水場の系統ごとに、水道法第4条に基づく水質基準に関する項目の一部または全部の検査を毎月おこないます。

水質基準は、健康に関連する項目（31項目）と、水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）に分けられます。

健康に関連する項目は、人が生涯にわたり飲み続けても健康に影響のない水準に基づき、安全性を十分考慮して基準が設定されています。そして、水道水が有すべき性状に関連する項目は、生活利用上（味、色、におい等）、または施設管理上（水道管の腐食防止等）障害がおこらないよう

に基準が設定されています。
なお、水源等の原水についても年1回検査をおこないます。

☆水質管理目標 設定項目の検査

厚生労働省は水質基準を補完する目的で水質管理目標設定項目を定めています。

各浄配水場の系統ごとに、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期すために年1回検査をおこないます。


☆放射性物質の検査

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、特定の検査機関に依頼し放射性物質の検査をおこないます。


水質検査は、水道企業団職員による教育・訓練を受けた者及び厚生労働大臣の登録を受けた者に委託しておこないます。

●問い合わせ
○ 水質課
○ 水質係
048-591-2775(代)

中丸浄水場の非常用自家発電設備を更新しました

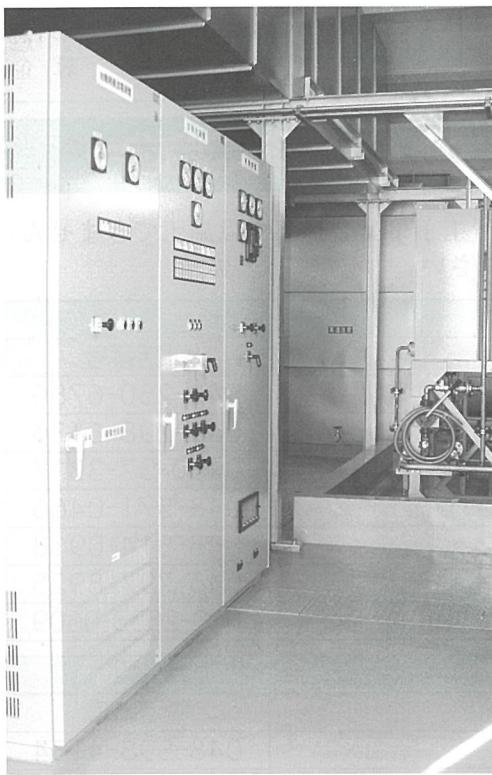

▲非常用自家発電機計装盤

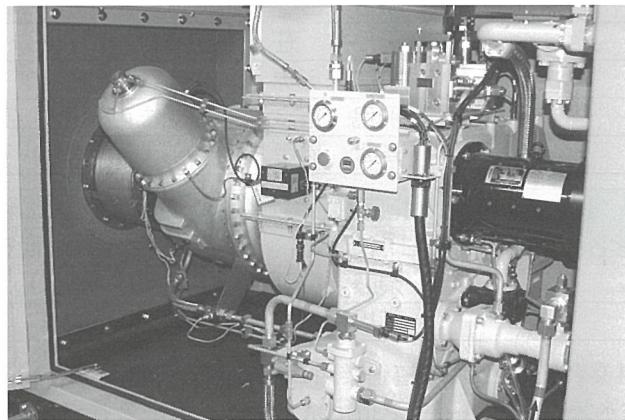

非常用自家発電機▶

平成30年1月に中丸浄水場の非常用自家発電設備の更新工事が完了しました。この発電設備は、災害などによる停電の際に、中丸浄水場の浄配水施設や業務機器に電力を供給するためのものです。

今回の工事では、経年劣化した発電機を更新するとともに、燃料タンクの容量を以前のものより大きくしました。これにより浄配水施設の稼働時間を増やし、みんなに水を送り続けられる時間を長くすることができます。

水道企業団は今後も事故や災害に強い設備の更新に努めてまいります。

引越しのご連絡はお早めに

毎年3月から4月は引越しが多いため業務が大変混雑します。水道の使用開始・中止をされる場合は、電話またはホームページからお早めにご連絡をお願いします。

連絡先

電話 048-591-2775(代表)


電話 048-591-4795(業務課)

ホームページ <http://water-okekita.jp/>

◆水道の使用を開始する場合

- ・住所
 - ・氏名
 - ・使用開始日
 - ・電話番号
- ※入居先で水道が使える状態でも、ご連絡ください。

必ず開始・中止の連絡をしてね。



◆水道の使用を中止する場合

- ・水道番号【「水道ご使用量のお知らせ（検針票）」に記載されています】
 - ・住所
 - ・氏名
 - ・使用中止日
 - ・電話番号
 - ・転居先の住所
- ・料金の清算方法
- ①納入通知書
 - ②口座振替
 - ③現地清算（平日8：30～17：15）

※転居先が桶川市または北本市の給水区域内で、支払口座の変更がない場合は、口座振替が継続できますので、お申し出ください。

口座振替のおすすめ

◆口座振替の新規申込み・変更手続き方法

- ・水道企業団指定の口座振替依頼書か各金融機関備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、取り扱い金融機関の窓口で手続きをおこなってください。その際、『預金通帳』と『お届け印』が必要になります。水道番号については、「水道ご使用量のお知らせ（検針票）」または「納入通知書」をご覧いただき記入してください。ご不明の場合はお問い合わせください。
- ・口座振替日は検針月の翌月15日（休日の場合は翌営業日）となります。

取扱い金融機関（本支店）一覧表（五十音順）

- | | |
|---------------|-----------|
| ・青木信用金庫 | ・足利銀行 |
| ・川口信用金庫 | ・埼玉県信用金庫 |
| ・さいたま農業協同組合 | ・埼玉りそな銀行 |
| ・大光銀行 | ・中央労働金庫 |
| ・東和銀行 | ・みずほ銀行 |
| ・三井住友銀行 | ・三井住友信託銀行 |
| ・三菱UFJ銀行 | ・武蔵野銀行 |
| ・ゆうちょ銀行（各郵便局） | ・りそな銀行 |

口座振替なら支払い忘れや、振込のために銀行等へ行く必要がなく、多忙な方にも便利ですぞ！



※平成30年4月1日より三菱東京UFJ銀行は銀行名を変更し、三菱UFJ銀行になりました。

