

OKEKITA
おけきた

すいどうだより

編集・発行：桶川北本水道企業団
北本市中丸6-83 TEL.048(591)2775
ホームページ <http://water-okekita.jp/>

No.146

平成30年 12月号



城山公園

冬の凍結から水道管を守りましょう

給水人口142,211 人

給水世帯 61,404 世帯
(平成30年11月1日現在)

平成29年度決算のあらまし

年間業務量

項目	区分	平成29年度	平成28年度	比較増減
給水世帯		60,930世帯	60,502世帯	428世帯
給水人口		142,237人	142,690人	-453人
年間配水量		15,783,250 m ³	15,935,302 m ³	-152,052 m ³
1日平均配水量		43,242 m ³	43,658 m ³	-416 m ³
年間有収水量		14,564,479 m ³	14,585,811 m ³	-21,332 m ³
有収率		92.3%	91.5%	0.8%

主な事業概要


改良工事は、石綿セメント管更新工事として口径75mmから500mmまでの配水管を3,280.6m（このうち、重要給水施設配水管として口径500mmを153.7m）更新し、中丸浄水場の非常用自家発電設備更新工事を実施しました。

資本的収支（税込み）

分担金などの収入、安定した水を送りつづけるために必要な施設の拡充や配水管布設工事に要する費用の収支です。

収入は8,757万円、支出は12億6,993万円で、11億8,236万円の不足が生じ、不足額は積立金などで補てんしました。

収入 8,757 万円
支出 12 億 6,993 万円

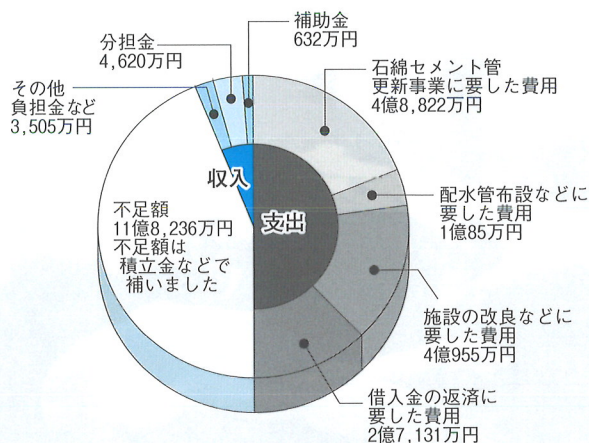


収益的収支（税抜き）

みなさんにお支払いいただいた水道料金などの収入、安全にご家庭まで水をお届けするために要する費用の収支です。

収入は29億30万円、支出は24億5,341万円で、4億4,689万円の純利益となり、施設の建設整備などの財源へ充当しました。

収入 29 億 30 万円
支出 24 億 5,341 万円

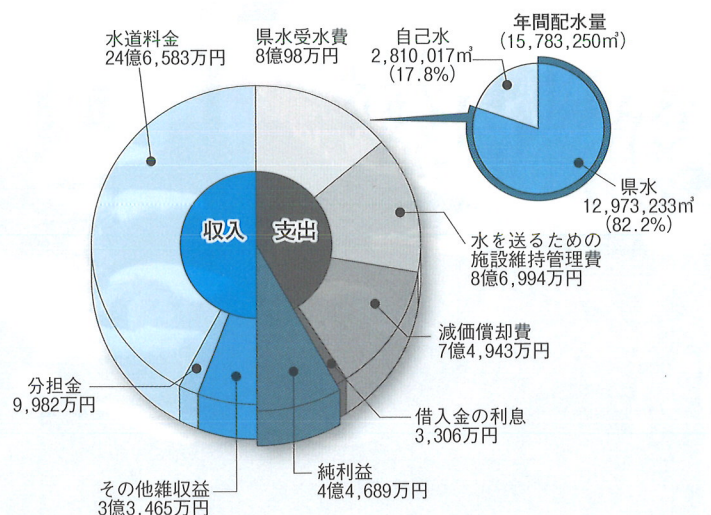

資金不足比率を公表します

特別会計の名称	資金不足比率(%)	経営健全化基準
桶川北本水道企業団 水道事業会計	— (資金不足比率なし)	20.0%

※資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合には、経営健全化計画を策定し経営の健全化に努めなければなりません。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、水道事業会計の資金不足比率を公表します。

水道企業団では、平成29年度の資金不足比率はありませんでした。詳しくはホームページにてご覧になれます。

収益的収支

収入

(単位：千円、%)

区分	予算額	収入額	収入率
営業収益	2,844,851	1,413,481	49.7
給水収益	2,640,580	1,338,767	50.7
受託工事収益	37,212	9,862	26.5
分担金	83,417	44,559	53.4
公共下水道負担金	78,652	19,605	24.9
その他営業収益	4,990	688	13.8
営業外収益	230,158	10,390	4.5
受取利息	300	300	100.0
他会計補助金	1,596	1,596	100.0
長期前受金戻入	222,131	0	0.0
雑収益	6,131	8,494	138.5
合計	3,075,009	1,423,871	46.3

支出

(単位：千円、%)

区分	予算額	執行額	執行率
営業費用	2,666,994	797,655	29.9
原水及び浄水費	1,160,185	535,154	46.1
配水及び給水費	383,102	131,188	34.2
受託工事費	40,065	6,689	16.7
業務費	145,496	57,387	39.4
議会費	5,693	1,602	28.1
総係費	177,860	65,635	36.9
減価償却費	746,602	0	0.0
資産減耗費	7,991	0	0.0
営業外費用	36,466	13,679	37.5
支払利息	26,437	13,390	50.6
消費税	8,591	0	0.0
雑支出	1,438	289	20.1
予備費	5,000	0	0.0
合計	2,708,460	811,334	30.0

平成30年度上期 財政状況

資本的収支

収入

(単位：千円、%)

区分	予算額	収入額	収入率
関係市負担金	9,929	1,518	15.3
補助金	12,098	0	0.0
工事負担金	44,251	4,150	9.4
分担金	35,750	19,097	53.4
合計	102,028	24,765	24.3

支出

(単位：千円、%)

区分	予算額	執行額	執行率
建設改良費	1,284,715	132,929	10.3
石綿セメント管更新事業費	560,624	11,467	2.0
配水設備費	66,734	0	0.0
配水支管整備費	93,613	10,249	10.9
工事請負費	42,489	4,212	9.9
原浄水設備改良費	109,113	4,320	4.0
配水設備改良費	366,614	92,210	25.2
建物建築費	3,240	0	0.0
事務費	35,232	7,658	21.7
営業設備費	7,056	2,813	39.9
企業債償還金	250,841	124,496	49.6
合計	1,535,556	257,425	16.8

予算額には前年度繰越額を含む

水道議会だより

北本市選出の水道議員の辞職に伴い、平成30年6月21日(木)の北本市議会において新たに、黒澤健一氏が水道議員に選出されました。

平成30年第2回定例会が8月24日(金)に開催され、次の議案が原案のとおり可決及び認定されました。

●平成29年度桶川北本水道企業団水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について
なお、議会議員及び議会運営委員は次の方々です。

水道議会議員			
桶川市選出		北本市選出	
星野 充生	北原 正勝	佐藤 洋	黒澤 健一
相馬 正人	中村 洋子	島村美貴子	○工藤日出夫
◎保坂 輝雄	三宮 幸雄	◎議長	○副議長
議会運営委員			
星野 充生	北原 正勝	◎委員長	○副委員長
○相馬 正人	◎三宮 幸雄		

うがい・手洗いをしましょう

水道水は安全で塩素消毒による滅菌効果があります。これからの季節、風邪予防のためにこまめに水道水で「うがい・手洗い」をしましょう。

年末年始の業務について

年末の業務は12月28日(金)までとなり、年始は1月4日(金)から業務開始となります。年末は業務が大変混雑しますので、水道料金のお支払い、水道の使用開始・中止のご連絡はお早めをお願いします。
なお、漏水修理などの緊急の受付は年末年始も平常どおりおこなっております。

道路上の漏水はフリーダイヤル

0120-641-240

ろーすい つーほー



人事行政の運営状況をお知らせします

桶川北本水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、企業団職員の任免や給与、勤務条件などを公表するものです。なお、詳しくはホームページでご覧になれます。

1 職員の任免及び職員数に関する状況

- (1)職員の採用の状況 平成30年度は、新規採用職員は2人です。
 (2)再任用の状況 平成30年度は、再任用短時間勤務職員は4人です。
 (3)職員の退職の状況 平成29年度は、退職者は1人です。
 (4)職員数の状況 (各年度4月1日現在)

職員数	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	39人	42人	41人	40人	41人

2 公営企業職員の給与の状況

- (1)職員給与の状況
 ア 決算

区分	総費用(A)	純損益又は 実質収支	職員給与費 (B)	総費用に占める 職員給与費比率(B/A)	(参考)28年度の 職員給与費比率
平成29年度	3,652,017千円	446,893千円	254,427千円	7.0%	6.8%

区分	職員数(A)	給与費				1人当り 給与費(B/A)
		給料	職員手当	期末・勤勉手当	計(B)	
平成29年度	40人	143,599千円	34,044千円	63,365千円	241,008千円	6,025千円

(注) 1 職員手当は、退職手当は含みません。 2 職員数は、平成30年3月31日現在の人数です。

イ 職員の平均年齢及び平均給料月額状況 (平成30年4月1日現在)

平均年齢	平均給料月額
39.3歳	296,834円

(2)職員の級別職員数の状況

(平成30年4月1日現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	計
標準的な 職務内容	主事補	主事	主任	係長	課長補佐	課長	次長	事務局長	
職員数	4人	11人	7人	7人	6人	4人	0人	2人	41人
構成比	9.8%	26.8%	17.1%	17.1%	14.6%	9.8%	0.0%	4.8%	100%

(3)職員手当の状況

(平成29年4月1日現在)

区分	内 容
期末手当 勤勉手当	期末手当 年間2.60月分 勤勉手当 年間1.80月分
退職手当	埼玉県市町村総合事務組合に加入し、平成30年度の支給率(最高支給限度額)自己都合47.709月、 定年47.709月

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

- (1)勤務時間の状況 1週間の勤務時間 38時間45分 (2)育児休業等の取得状況 1人

4 職員の分限及び懲戒処分状況

- (1)分限処分の状況 0人 (2)懲戒処分の状況 0人

5 職員の研修の状況

平成29年度は34コース、延べ参加人員は111人でした。

6 職員の福祉及び利益保護の状況

- (1)定期健康診断の実施状況 平成29年度は363千円支出(40人受診)しました。

貯水槽を設置して水道をご使用されている皆様へ

貯水槽(受水槽や高置水槽)は主にアパートやマンション等の中高層の建築物、工場や学校及び病院などのように一度に多量の水を必要とし、貯水機能を必要とするところに設置されています。

また、場合によっては一般住宅等においても設置されています。このような建物に付属されて設けられている貯水槽を含む水道設備を「貯水槽水道」といいます。その管理は所有者または設置者の義務となっています。

◆貯水槽水道の管理区分

貯水槽水道は受水槽の容量(有効容量)によって次の2つに分けられます。

- ① 簡易専用水道(容量が10㎡を超えるもの)
- ② 小規模貯水槽水道(容量が10㎡以下のもの)

●受水槽の有効容量が10㎡を超える簡易専用水道については水道法の規制を受けるため、定められている管理基準に従って管理をおこない、さらに1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録検査機関で検査を受けなければなりません。

●小規模貯水槽水道においても設置者が簡易専用水道に準じた管理をするように努めてください。

◆水道法の定める管理基準

- ① 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的におこなうこと。
- ② 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために定期的に点検をおこなうこと。
- ③ 給水栓(蛇口等)における水の色、にがり、におい、味、その他の状態により水の異常を認めたと

◆水槽の点検項目


- ④ 供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知させる措置を講じること。

点検については、左の図を参考にして定期的におこなうようお願いします。

また、詳しくは水道企業団のホームページ及び埼玉県保健医療部生活衛生課のホームページ掲載の「簡易専用水道のしおり」もご参照ください。簡易専用水道検査機関もこちらで確認できます。

◆問い合わせ

給水課 給水係
048-591-2775(代)

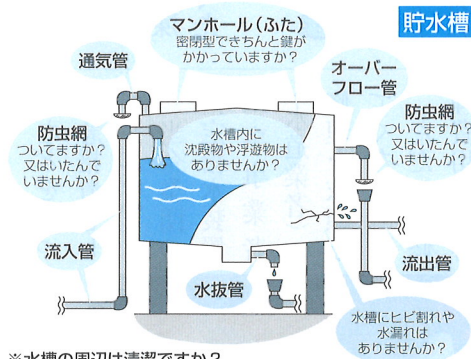

※水槽の周辺は清潔ですか?

指定給水装置工事事業者情報～水道工事ができます～

☆給水装置の新設、改造、修繕または撤去の水道工事は、指定給水装置工事事業者以外では施工できません。必ず水道企業団の指定給水装置工事事業者に水道工事を依頼してください。

指定給水装置工事事業者(新規指定)			
事業者名	代表者	所在地	電話番号
(株)スイドウサービス	森井 雅人	大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402	06-6991-6767
(株)ミナミ	皆見 秀和	さいたま市岩槻区黒谷2146-5	048-798-5877
(有)倉元興業	倉元 直也	さいたま市岩槻区黒谷2158-33	048-798-5541
(株)サンリフレホールディングス	栗原 将	東京都渋谷区東1-26-20東京建物東渋谷ビル12F	03-6427-5381

指定給水装置工事事業者(所在地等変更)			
事業者名	代表者	所在地	電話番号
(有)細田住宅設備	細田 好一	加須市上高柳749-1	0480-73-0369
森設備(株)	森 弘光	行田市長野5-16-1	048-556-2300
(株)宮設備	宮澤 秀典	さいたま市北区盆栽町95-2-103	048-871-5318
エコアシスト	斉木 絵里	川越市大仙波954-1LM川越604号	070-4129-0757
池田設備	池田 忠利	北本市下石戸下622-8	048-592-6061

指定給水装置工事事業者一覧表は、桶川北本水道企業団ホームページ(<http://water-okekita.jp/>)でご覧いただけます。
トップページ>業務案内>指定給水装置工事事業者一覧表

☆右記の事業者が指定給水装置工事事業者ではなくなりましたので、お知らせします。

事業者名	所在地
(株)ナカヤマ	上尾市




水道管の防寒対策のお願い

冬の厳しい寒さ(気温が氷点下4度以下)により水道管が凍結や破裂することがあります。こうした事故を未然に防ぐため、水道管の防寒対策をお願いします。

凍結を防ぐには

◎水道管のむき出しになっている部分や蛇口に布や市販の保温材などを巻き付けて保温し、その上からビニールテープなどを巻いて保温材が濡れないようにする。

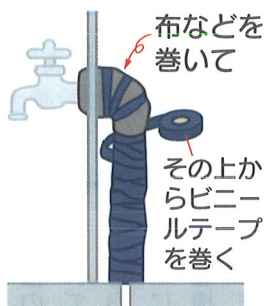

◎メーターボックスの中には、新聞紙や毛布などをビニール袋に詰めて入れ保温する。
※メーター検針に支障がないようにお願いします。

◎夜中に微量(糸を引く程度)の水を蛇口から出しておく。
※流した水は、水道料金に計算されますので浴槽に溜めるなどして有効活用しましょう。

凍って水が出ないときは

◎気温の上昇により自然に溶けるのを待つか、凍ってしまった部分にタオルや布などをかぶせて、その上から「ぬるま湯」をかけてゆっくりと溶かしてください。



※熱湯は、水道管や蛇口の破裂や、やけどなどの恐れがあるため使用しないで、必ず「ぬるま湯」で行ってください。

破裂したときは

メーターボックス内の止水栓(メーターバルブ)を右回しに閉めて、漏水を止めてください。

バルブが付いていない場合は、破裂した部分に布やテープなどを巻き付けてください。

プなどをしっかり巻き付けて応急措置をしてください。

当企業団の指定給水装置工事事業者(水道業者)へ修理を依頼してください。

ただし、修理費用はお客様負担となります。


水道業者が不明な場合は、企業団のホームページをご覧ください。問い合わせください。

問い合わせ

業務課 業務係

048-591-4795

(業務課)

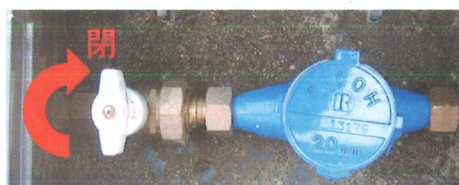

こんな水道管は凍結しやすいから注意じゃぞ!

- ◎北向きで日陰にある
- ◎風当たりの強い場所にある
- ◎屋外にあり露出している



入札参加願いの受付について

水道企業団では、平成31年度・32年度の入札参加資格審査申請を次の要領で受け付けます。

- ◆資料配布 平成31年1月8日(火)から
※ホームページからダウンロードできます。
- ◆受付期間 平成31年1月21日(月)から
平成31年2月12日(火)まで
- ◆提出方法 郵送(簡易書留またはレターパック)による受付
※持参不可
- ◆対象業務 建設工事・設計測量コンサルタント・業務委託・物品
- ◆提出先及び問い合わせ
総務課 庶務係 ☎048-591-2775(代)

親子水道教室 が開催されました

すいどうだより14号で募集しました夏休み親子水道教室が8月2日(木)に開催されました。

当日は16組38名が参加し、秩父市にある「浦山ダム」の施設見学や川遊び等をおとして、よく学び、よく遊び、親子で楽しく『水』に親しんだ1日となりました。



浦山ダムにて