


排水管を道路側溝へ接続する場合の基準


令和6年5月1日より適用

1. 接続する道路側溝の内寸が300mmの場合

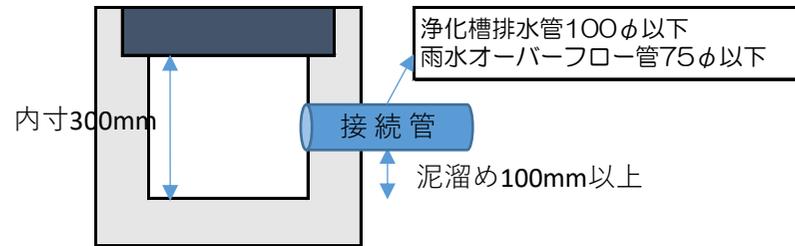


- ① 接続管の口径
浄化槽排水管・・・φ100mm以下
雨水オーバーフロー管・・・φ75mm以下
- ② 接続位置
側溝の敷から泥溜めとして100mm以上確保させた位置

2. 接続する道路側溝の内寸が240mmの場合

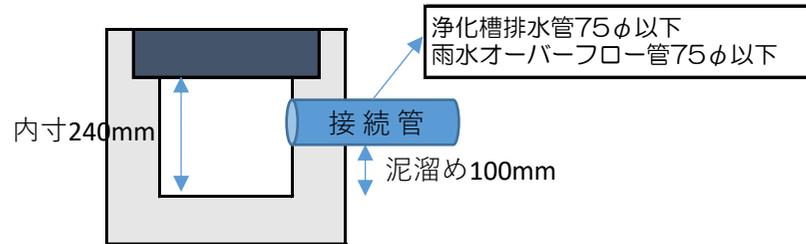

- ① 接続管の口径
浄化槽排水管・・・φ75mm以下
雨水オーバーフロー管・・・φ75mm以下
- ② 接続位置
側溝の敷から泥溜めとして100mm確保させた位置
※浄化槽排水においてやむを得ず管径をφ100mm確保しなければならない場合は、側溝内寸の中心位置とする。

3. 接続する道路側溝の内寸が240mm未満の場合

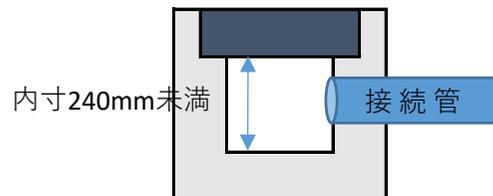

- ① 接続管の口径
側溝の内寸により要調整とする。
(内寸-口径が100mm以上となるように調整)
- ② 接続位置
側溝内寸の中心位置とする。